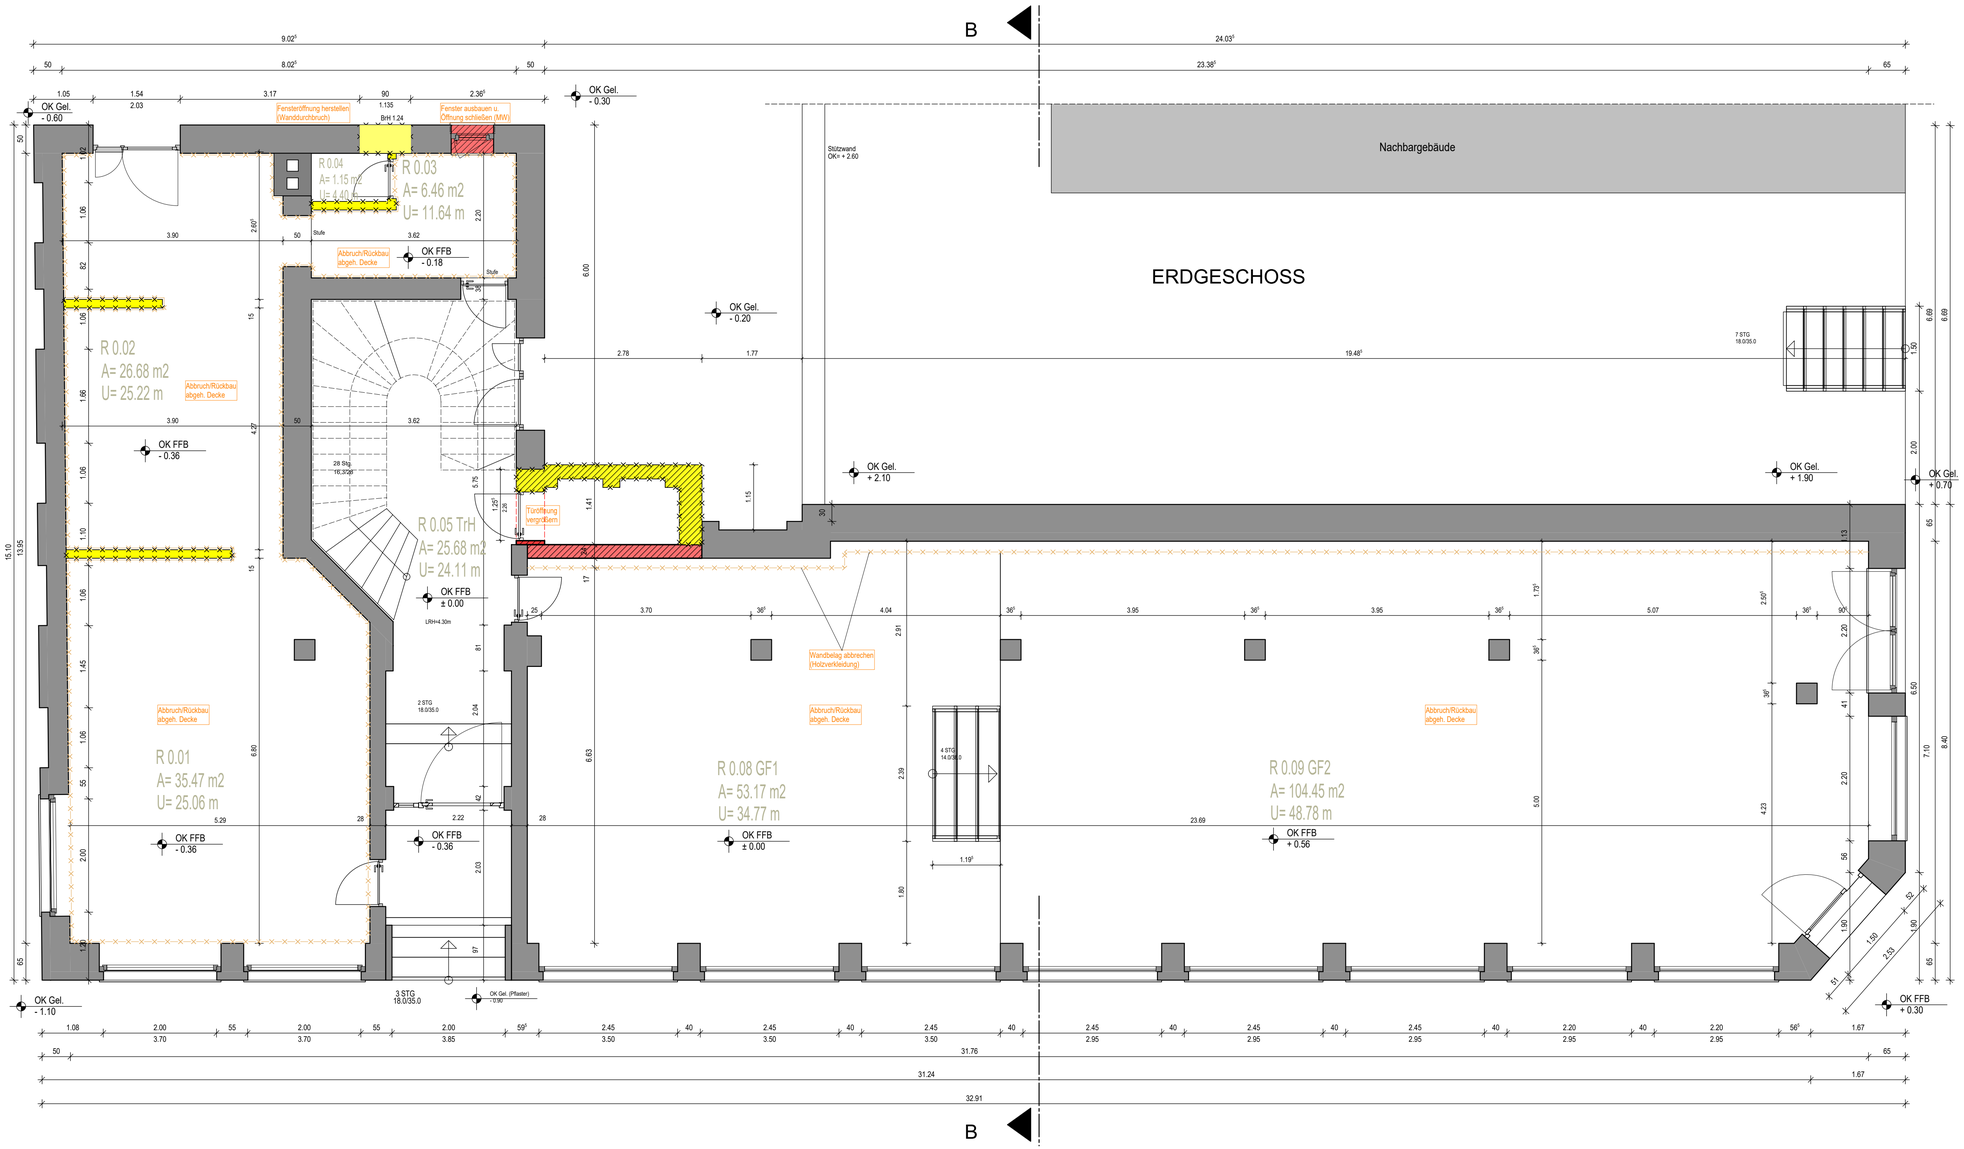

Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden!

- Alle Maße und Konstruktionsangaben sind vor der Ausführung verantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem Architekten sofort mitzuteilen.
- Neben den Ausführungsplänen ist die Ausschreibung und statische Berechnung mit Positions- und Bewehrungsplänen verbindlich. Ausführungspläne der Fachingenieure, ggf. auch Werkpläne von Fachfirmen sind vom Ausführenden auf Übereinstimmung mit dieser Zeichnung zu prüfen. Elektro- und HLS-Plane sind zu beachten.
- Die genaue Lage der Durchbrüche und Kernbohrungen ist aus den Plänen der Gebäudetechnik zu entnehmen.
- Sämtliche Durchbrüche in Decken und Wänden sind nach der Installation von den jeweiligen zuständigen Fachfirmen unter Beachtung der jeweiligen Feuerschutzanforderungen des Bauteils gemäß DIN 4102 zu schließen. Dies gilt gleichfalls für die Schallschutzanforderungen.

Legende:

Abdichtungsbahn	
Stromleitung	
Erdgasleitung	
Telekomleitung	
Trinkwasserleitung	
Schmutzwasserleitung (SW)	
Regenwasserleitung (RW)	
Leerrohr	
Drainageleitung	
Spülschacht	
Fundamenterder mit Anschlußfahnen	
2-m-Linie	
RR/RRA	Regenfallrohr/ Regenrohranschl.
DN 20°	Dachneigung
DFF	Dachflächenfenster
DD/BD/WD	Decken-/Boden-/ Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz
RK	Rollladenkasten
HK	Heizkörper
DN 100	Nenndurchmesser Rohre
OK FFB	Oberkante Fertigfußboden
OK RFB	Oberkante Rohfußboden
OK Gel.	Oberkante Gelände

Mauerwerk Bestand	
Mauerwerk Abbruch	
Mauerwerk Neubau	
Abbruch Wandbeläge	
Wanddurchbr./-aussp./-schlitz HLS (H/LS-WD/WA/WS)	
Bodendurchbruch H-L-S (H/LS-BD)	
Wanddurchbr./-aussp./-schlitz Elektro (E-WD/-WA/-WS)	
Bodendurchbruch Elektro (EBD)	
Bodenbelag	
Dämmung	
Trockenbau	
Mauerwerk	
Estrich	
Beton, unbewehrt	
Stahlbeton, bewehrt	
Frostschutzschicht/ Glasschotter	

Wandaufbau EG/1.-2.OG/DG (ca. 40-65 cm):
36-60 cm Ziegel-/Bruchstein-/Klinker-MW
2,0 cm Innenputz

Wandaufbau KG (ca. 80 cm):
Vlies
Kiesfilterschicht
6 cm Perimeterdämmung
Bauwerksabdichtung nach DIN 18336
Mauerwerk Bestand

Dachaufbau:
Dachdeckung Tondachziegel
60/40 mm Dachlattung
50/30 mm Konterlattung
1 Lage Unterspannbahn
8/22 cm Dachsparren NH C24

Fußbodenaufbau DG (ca. 22 cm):
22 mm OSB-Platten
Holzbalkendecke, d=20 cm

Fußbodenaufbau 2.OG (ca. 33 cm):
1 cm Fußbodenbelag
7 cm Dielung/Parkett
22 cm Holzbalkendecke
3 cm Putz mit Putzträger

Fußbodenaufbau 1.OG (ca. 33 cm):
1 cm Fußbodenbelag
7 cm Dielung/Parkett
22 cm Holzbalkendecke
3 cm Putz mit Putzträger

Fußbodenaufbau EG (ca. 25 cm):
1 cm Belag (Fliesen/Naturstein)
6 cm Zementestrich
18 cm StB-Decke

± 0.00 (OKFFB EG TRH Bestand)

Änderungen:

Index	Datum	Name	Beschreibung

Phase: AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Inhalt: Grundriss EG

Projekt: Rohbausicherung Breite Str. 2 in Pößneck mit Abbruch/Erneuerung Dachstuhl, Neubau Dachaufbauten/Turm und Anbau Personenaufzug

Bauherr: Stadt Pößneck, vertr. durch Hr. Modde
Markt 1
07381 Pößneck

Planformat: DIN A 1 (lang)
Maßstab: 1 : 50

Planverfasser:
B+W Beierlein + Weise
Bauplanungsgesellschaft
Hauptstr. 43
07389 Knau
Tel.: 036484-20250
Fax: 036484-20249
info@de-planungsprofis.de

gez.: M. Schuster
Projekt-Nr.: 18-034
Datum: 21.01.2020
Plan-Nr: A 01